


Ventiler ≤ DN 50 =
svejs/gevind
Afluttes med
med prop

Ventiler ≥ DN 65 =
svejs/flange
Afluttes med
med prop

Design tryk	Flange PN
6	25
10	25
16	25
25	40

Detalje 1

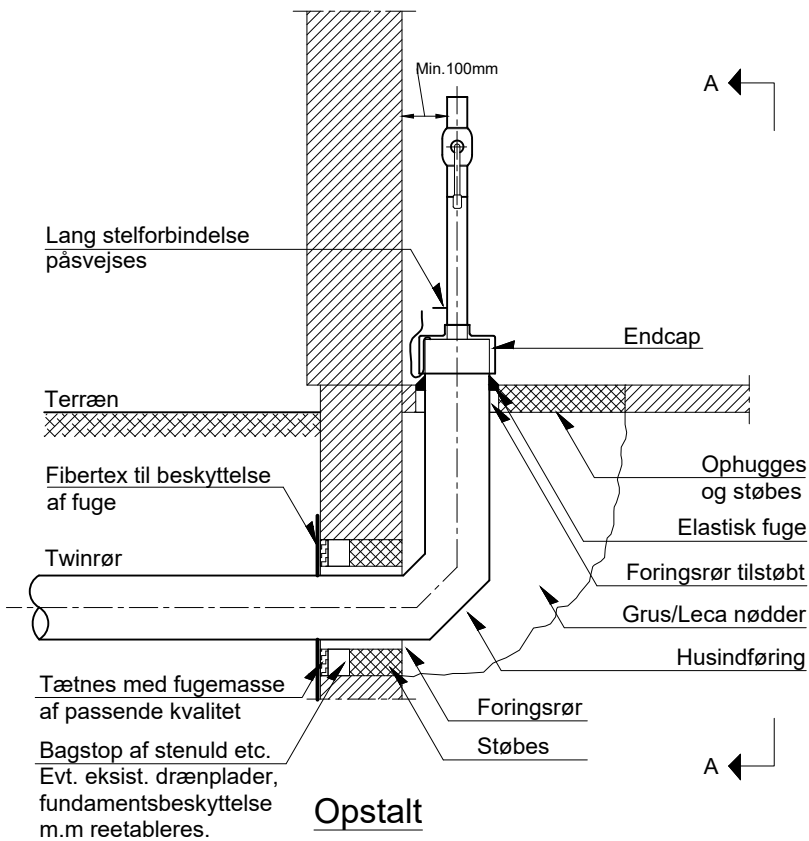

Rev.	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol.	Godk.
B	2016-06-01	HST/MB	PLU	PETU



Grøn fjernvarme til dig

Roskildevej 175, 2620 Albertslund
+45 43 66 03 66 www.VEKS.dk

Projekt 1100009548 Mål Alle ubenævnte mål er i mm

Tilslutningsdiagram for kundeinstallationer

Stikindføring i stueplan
Twinrør

Fil
Tegning nr.

FN-000-F-104-B